

Panasonic



Panasonic®

松下新风除湿机
全屋净化+专业除湿

新风除湿双功能 清新干爽皆可得

FV-50NCD1C
FV-50NC1C

广东松下环境系统有限公司已取得如下管理体系认证，质量可靠。

质量管理体系认证



GB/T 19001-2016/
ISO 9001:2015
15917Q20051R6L

环境管理体系认证



U006619E0120R7L



02119E10503R7L

职业健康安全管理体系认证



02119S10442R3L

松下电器

广东松下环境系统有限公司(生产公司)

松下浴霸、空气净化器、换气扇生产厂家

中国广东省佛山市顺德高新区(容桂)朝桂南路2号

邮政编码:528306

售后服务电话: 4008308583(手机用户)

售后服务二维码:



广告

松下电器(中国)有限公司 环境方案公司
(销售公司)

北京: 010-59255877 上海: 021-23227755

广州: 020-86266610 成都: 028-62828378

松下客户咨询服务中心: 4008811315

更多产品信息请登录

官网地址: <https://iaq.panasonic.cn/>

微博地址: <https://e.weibo.com/pesgd>

- 因为是印刷品, 所以制品的颜色与实际颜色会有些差异
- 为使产品更好地适应客户的需要, 我公司保留修改样本资料而不事先通知的权利
- 产品外观可能有所变化, 请以店内产品为准
- 技术参数若有变化, 请参照产品说明书

免费

全国换气设计咨询电话:
021-23227739



扫一扫进入官方微信



扫一扫进入官方小程序

广告主: 松下电器(中国)有限公司 环境方案公司 | 上海市虹口区吴淞路575号虹口SOHO 8F 广告经营者: 上海辉毫文化传播有限公司 | 上海市静安区彭江路602号大宁德必易园B座301室

回南天、潮湿季、梅雨季、湿冷季...

潮湿空气已成为现代人的 隐形健康杀手

湿度高易造成



湿气重， 让人生“病”

初夏的梅雨季，冬天的湿冷季，你是不是总感觉懒洋洋的，没什么精神？

人体的湿气会促使**松果体激素分泌增多**，导致人萎靡不振；每天早上醒来都觉得脑袋昏沉，赖床成了家常便饭，**不是因为觉没睡够，而是湿气太重惹的祸！**

在中医看来，“湿气重”本身就是一种病症；而从西方临床医学的观察来看，人体湿气过重也常常会导致**情绪烦躁、精神抑郁、食欲不振、免疫力下降**等一系列“副作用”，长此以往伤身也伤心。

打开衣柜，只见衣服上的**点点霉斑**；走进厨房，变质的食物传来**阵阵霉味**；墙壁地板的角落莫名出现**水渍**；电视电脑经常不明原因死机，高级皮包的五金很快**生锈**……是的，这些都要拜高湿度所赐！

对于居家生活而言，过高的湿度就像一个**无处不在的隐形“杀手”**：**制造霉菌、弄坏食物、浪费金钱**，还无端端增加不少“家务”，让人心情烦躁。

湿度高， 让物生“菌”

回南天，潮湿季，经常开窗通风
你是不是总发现室内霉斑
那么频繁出现？

40%

60%

科学研究表明，空间湿度范围在40%–60%之间是最适宜人体的湿度。但潮湿元素无孔不入，各种常见的除湿技巧并不能让空气持续保持清新。



让“除湿”与“新风”两全其美，
果真是奢侈的愿望？



全新松下新风除湿机

新风净化+高效除湿，多种室内环境适用，
清爽空气四季同享！



*仅限FV-50NCD1C



让空气只留新鲜 不保“湿”！

松下新风除湿机引进新风系统和专业除湿系统，可进行全屋换气净化与除湿，在全效除湿的同时更可置换空气，有效改善全屋空气品质。

全屋净化除湿
满足适合各种室内环境



别墅



居家



地下室



度假村




会议室

三种运行模式，随心畅选


新风模式

除湿模块关闭，单纯引入新风，带来干爽洁净空间。



除湿模式

根据湿度设定*，开启内循环除湿智能运行。



新风除湿模式

根据湿度设定*，自动进行新风除湿或内循环除湿模式运转。




*湿度设定范围为30-80%

大风量，带来干爽洁净空间

松下新风除湿机的除湿能力高达 23L/D,*1风量可达 500m³/h，无论是高档别墅还是超大大地下室，干爽洁净的新鲜空气都能充满整个空间。



※ nanoeX（纳诺怡）仅限FV-50NCD1C
※ nanoe（纳诺怡）装置有使用发明专利
发明名称：带电微粒子水和形成其中分散有带电微粒子水的雾状物的环境的方法；
专利号：200480009862.5/专利种类：发明
注：nanoe™ 为松下电器产业株式会社商标。
※1 环境在27℃ 60%RH 的情况下，除湿量为23L/D(0.95kg/h)。

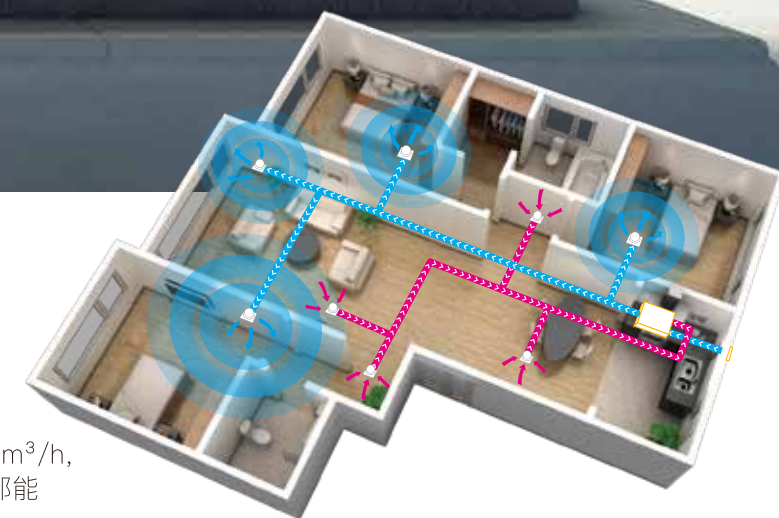

到底多舒适 一目了然

可通过液晶控制器控制，
实时掌控室内外温湿度。

智能控制 操作简单

松下新风除湿机可根据室内湿度设定自动运转，智能运行；操作简单易懂，可自由掌控，让空气更懂你。

选配 RS485 设备(需另购)
FY-RS15ZDP2C
需与液晶显示器搭配使用

低能耗DC马达

仅外侧需要电力，轻松实现低能耗，
内侧采用永磁材料包裹，降低马达损耗，实现 8 年保修品质宣言。



PM2.5净化过滤检测报告



FV-50NCD1C在风量为
500CMH条件下，PM2.5
一次通过净化效率为

99.5%

重要提示 请通过松下经销商或官方指定渠道
购买正品滤网

备注：该净化效率为过滤器检测结果，数据来源第三方检验报告
测试机构：国家空调设备质量监督检验中心
报告编号：NCSA-2019AC-0204
测试方法：在空气动力学试验台上对样品进行检测
测试依据标准：GB/T 34012-2017《通风系统用空气净化装置》
检验用仪器、装置：H54 多功能电力仪表、T-H11 空气过滤器计数法检测装置、T-H28 小风量检测装置、
T-H52 数字微压计、T-H70 钢卷尺、T-IAQ07 粉尘测试仪、T-IAQ17 温湿度表
检测项目：风量、机外静压、额定功率、PM2.5净化效率


检修方便，维护便捷

只需一个检修口即可检修整个机器的
所有部件，省时省心省力，告别繁
琐的机器维护。

滤网组合



PM2.5过滤网※1



初效过滤网※

※1 仅限 FV-50NCD1C

※ 建议1个月清扫一次，3~6个月更换一次



注：1.维护时间根据我司内部基准进行评价，实际环境不同时会有差异。

2.如过滤网的出风口完全变黑，请务必进行更换。

3.如产品使用的环境恶劣（大量灰尘产生的场所），会导致本产品的风量和过滤效率急剧下降，为保证产品过滤效果，请适当增加过滤网的清洁或更换次数。若环境持续恶化，为防止污浊空气进入室内，请降档减少换气量或暂停使用本产品。

FV-50NCD1C / FV-50NC1C

新风除湿机

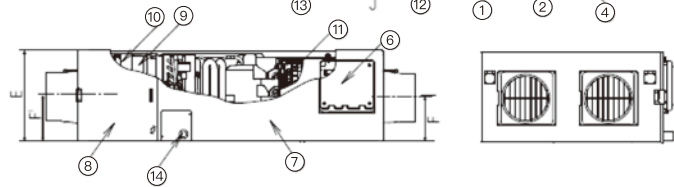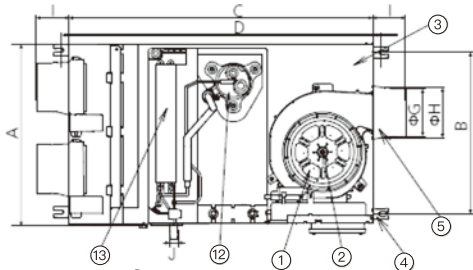

单位：mm

型号	A	B	C	D	E	F	F ₁	G	H	I	J	管道尺寸
FV-50NCD1C	570	496	950	980	286	133	135	147	148	100	26	φ150
FV-50NC1C												

序号	部品名	数量
①	扇叶	1
②	马达	1
③	产品壳体	1
④	安装吊具	4
⑤	接头	3
⑥	接线盒盖	1
⑦	检查板	1
⑧	过滤网检查板	1
⑨	PM2.5 过滤网 (仅适用于型号 FV-50NCD1C)	1
⑩	初效过滤网	1
⑪	电路板	1
⑫	压缩机	1
⑬	蒸发器 + 冷凝器	1
⑭	出水口	1

型号	额定电压 (V) /频率 (Hz)	工作环境		消耗功率 (W)	除湿能力 (L/D)	除湿能力 (kg/h)	风量 (m³/h)	噪音 [dB(A)]	最大静压 (Pa)	最大消耗 功率 (W)	产品重量 (kg)
		温度	相对湿度								
FV-50NCD1C	220V~50Hz	27℃	60%	560/540/40	23/-/-	0.95/-/-	500/400/225	39/38/29	275/240/155	820	45
		30℃	80%	635/640/40	45/-/-	1.87/-/-	500/400/225	39/38/29	275/240/155		
FV-50NC1C		27℃	60%	560/550/38	23/-/-	0.95/-/-	500/400/225	38/37/28	230/210/140	800	45
		30℃	80%	610/630/38	45/-/-	1.87/-/-	500/400/225	38/37/28	230/210/140		

1. 以上为新风除湿模式下测试数据。 2. 待机功率为 1.4W。

3. 风量、电气特性、噪音值等数据是在机体进风口、出风口两侧分别连接 1m 长导风管，静压为 0 Pa 状态下的数值。

4. 噪音值是 A 计权平均声压级，是本公司测试结果的中心值，有 +3、-7 的公差范围。随着产品外部接管加长，静压加大，产噪音会加大。

5. 噪音值是在全消音噪声测试室内，距离产品检查板下方 1.5 m 处测得的值（在机体进风口，出风口两侧分别连接 1m 长导风管）。此测试方法是测试点与进风口隔离，直接测得机体的噪音。

6. 风量是本公司测试结果的中心值，有 ± 10% 的公差范围。

* E 级绝缘 * 上述参数如有变更恕不另行通知